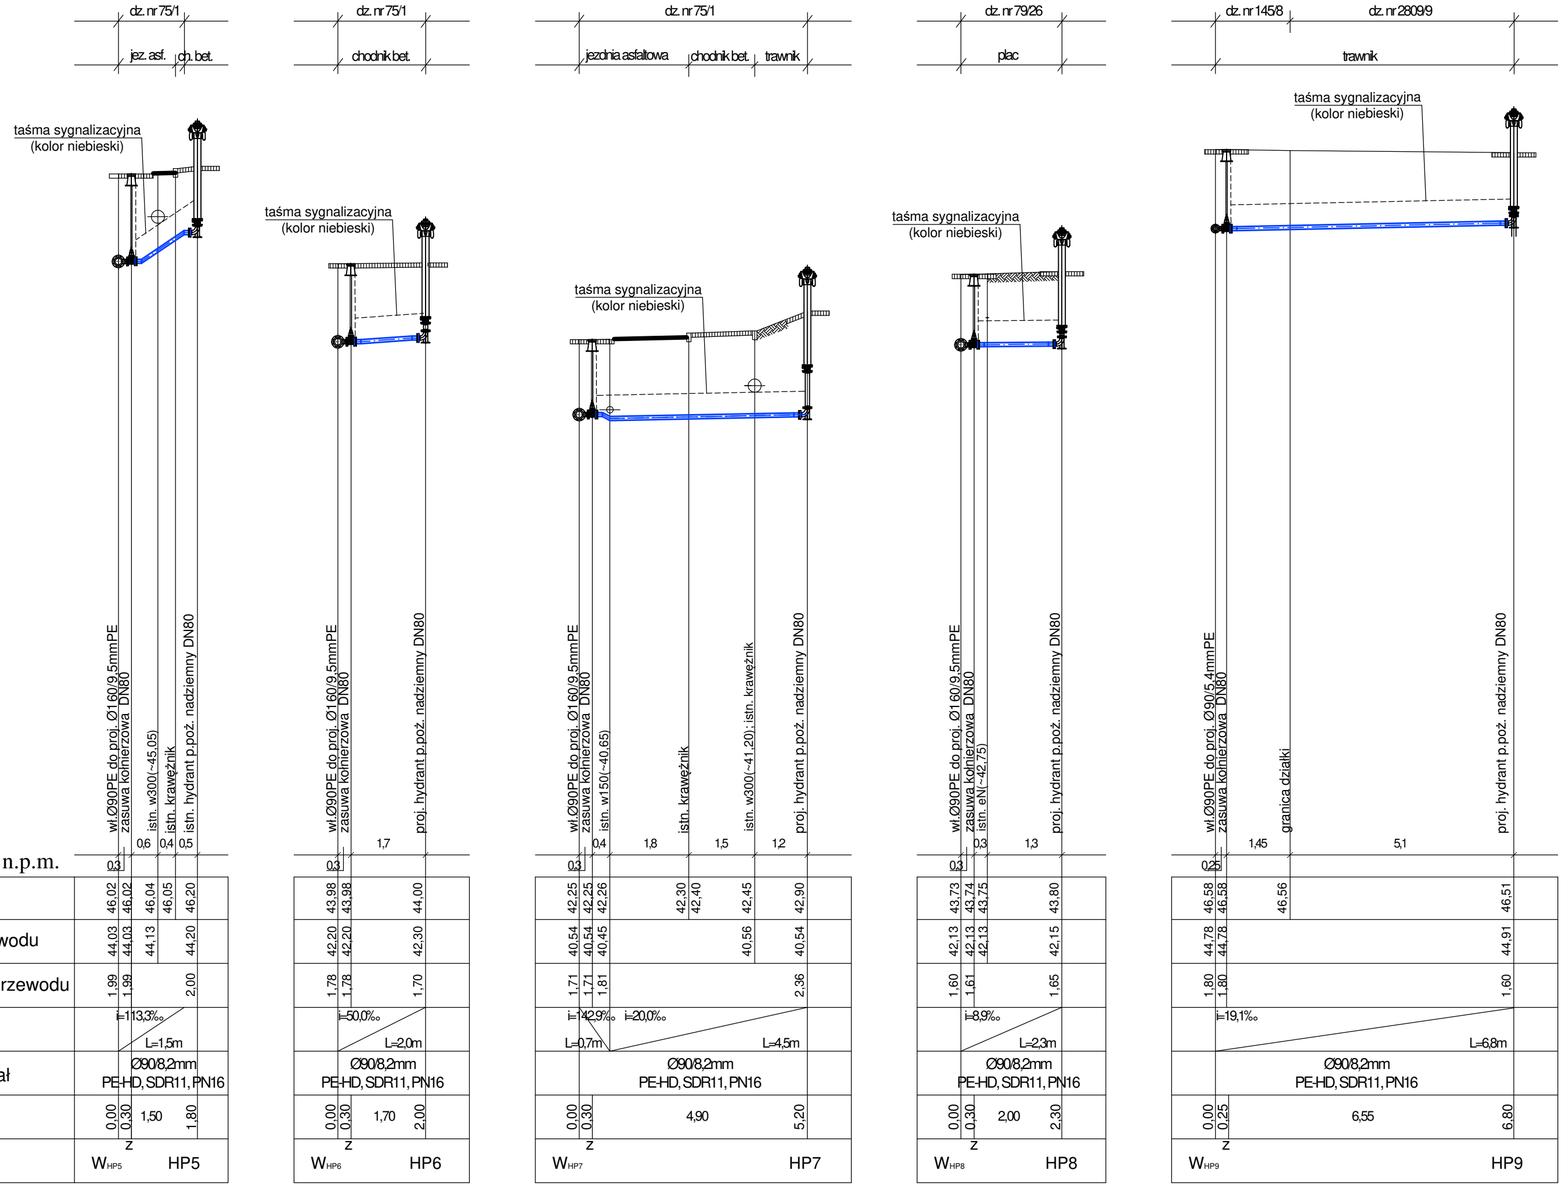

HP4 — Proj. hydrant p.poż. - nadziemny; HP-80

W_{HP1} — Proj. włączenie przyłącza p.poż.

z — Zasuwa kołnierzowa

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach:
   - dla eNA, eN - Ø110;
   - dla eWA, eNSN - Ø160.

3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów.

4. Umocnienie płytą, lub kostką wokół hydrantów i skrzynek do zasuw

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO HYDRANTÓW P.POŻ.

SKALA 1:100

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Parkowa 3; 86-100 Świecie		Data: 05.2019	Nr zlecenia: 814/2018
Obiekt: Sieć wodociągowa w ulicy Curie Skłodowskiej i w ulicy Paderewskiego w Świeciu.	Faza: PB-W	Skala: 1:100	Branża: Sanit. / Nr rysunku: 5
Temat: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	Główny projektant:	mgr inż. E. Smentek	
	Opracowała:	mgr inż. M. Wardzińska	
	Sprawdziła:	mgr inż. A. Pieniaszek	